
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT


Legenda


500x500x150	Caixa de passagem de embutir na parede
300x300x120	Caixa de passagem de sobrepor no teto
RC 16U	Rack padrão 19" - porta acrílico
RJ45(2) AT6 4B AT6 4B	Tomada RJ45 - 0,30m do piso
RJ45(1) AT6 4B	Tomada RJ45 - 1,80m do piso

Legenda Detalhada

500x500x150	Caixa de passagem de embutir na parede	
	Caixa de passagem - embutir	
	Aço pintada (ref Brum)	
	500x500x150 mm	1 pç
300x300x120	Caixa de passagem de sobrepor no teto	
	Caixa de passagem - sobrepor	
	Aço pintada (ref Brum)	
	300x300x120 mm	1 pç
RC 16U	Rack padrão 19" - porta acrílico	
	Acessórios Cabeamento - Rack	
	Gabinete padrão 19"	
	Base soleira	1 pç
	Perfil de montagem	1 pç
	Placa acionamento ventiladores	1 pç
	Tampa inferior bipartida	1 pç
	Unidade de ventilação	1 pç
	Rack	
	Gabinete 19"/23"- porta acrílico cristal	
	16U x 570mm	1 pç
RJ45(2) AT6 4B AT6 4B	Tomada RJ45 - 0,30m do piso	
	Acessórios Cabeamento - Metálico	
	Conector	
	RJ45 (CM8v)	2 pç
	Acessórios p/ eletrodutos	
	Caixa PVC sistema X	
	3x3"	1 pç
	Dispositivo de Cabeamento - sobrepor	
	Placa 3x3" - Branca	
	2 módulos - RJ45 - Angular	1 pç
RJ45(1) AT6 4B	Tomada RJ45 - 1,80m do piso	
	Acessórios Cabeamento - Metálico	
	Conector	
	RJ45 (CM8v)	1 pç
	Acessórios p/ eletrodutos	
	Caixa PVC	
	4x2"	1 pç
	Dispositivo de Cabeamento - embutir	
	Placa 2x4" - Branca	
	1 módulo - RJ45	1 pç

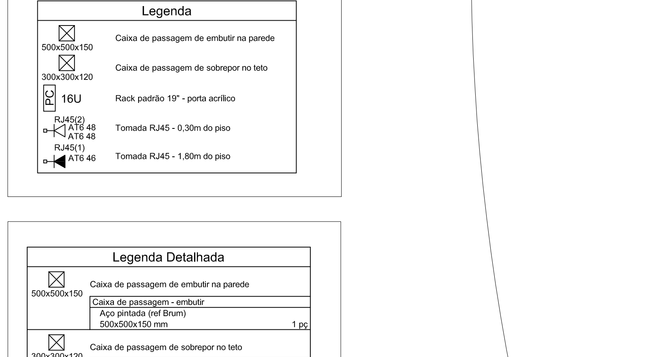


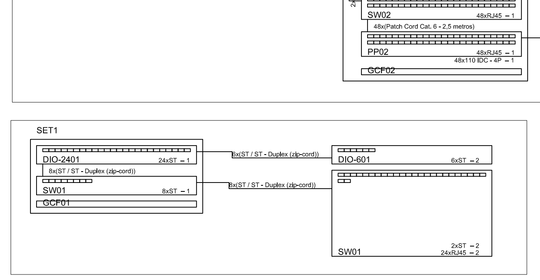


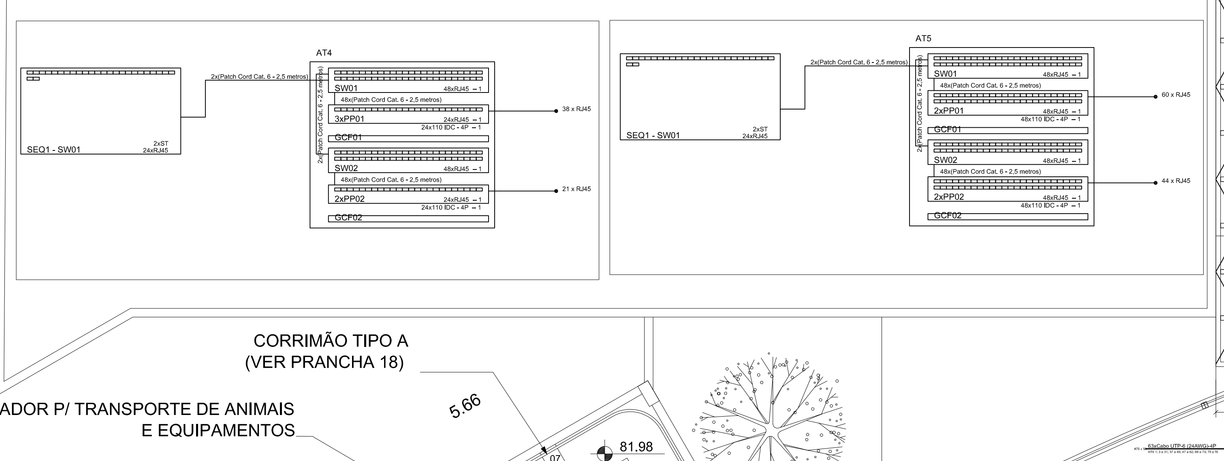


Planta Baixa (cont)

Escala_____ 1/50

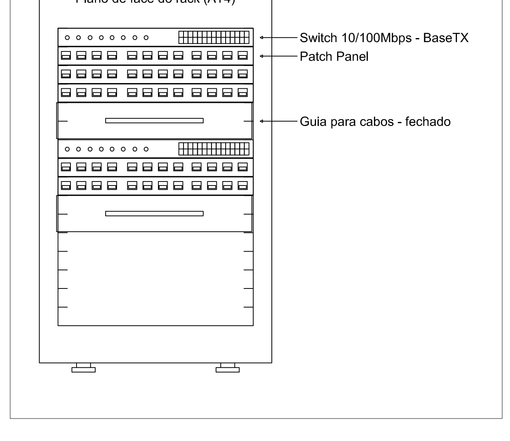

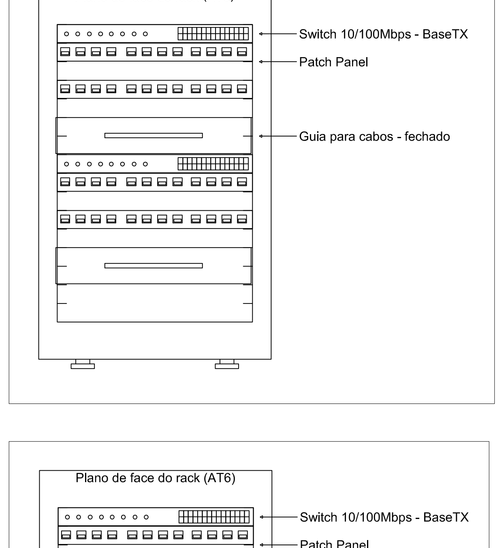

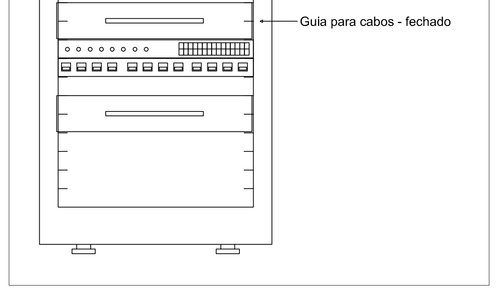

Legenda das indicações

500x500x150	Aço pintada - média (ref Brum) - 500x500x150 mm
300x300x120	Aço pintada - teto (ref Brum) - 300x300x120 mm
DIO-24	DIO-24
16U	Gabinete 19"/23 - porta acrílico cristal - 16U x 570mm
GCF	Guia para cabos - fechado
PP	Patch Panel
SW	Switch 10/100Mbps - BaseTX
RJ45(2)	Tomada RJ45 c/ placa angular 3x3" - Branca - 2 módulos - baixa
RJ45(1)	Tomada RJ45 c/ placa plana 2x4" - Branca - 1 módulo - baixa

REPRESENTANTE LEGAL GUSTAVO F. R. COELHO
CPF Nº 305.873.624-00

AUTOR/ALFREDO RODRIGUES DE LIMA ENG. ELETRICISTA - CREA 2109168056	CO-AUTOR/ MARCONI MARQUES DA SILVA ENG. ELETRICISTA - CREA 1602331235	RESPONSÁVEL PELA OBRA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Superintendência de Infra-estrutura

SUPERINTENDENTE: ENG. GUSTAVO FERNANDES ROSADO COELHO	
AUTOR DO PROJETO: ENG. ALFREDO RODRIGUES DE LIMA	CREA Nº 2109168056
CO-AUTOR DO PROJETO: ENG. MARCONI MARQUES DA SILVA	CREA Nº 1602331235

PROJETO: CABEAMENTO ESTRUTURADO

LOCAL: CAMPUS CENTRAL DA UFRN - AV. SEN. SALGADO FILHO, 3000 - NATAL - RN

OBRA: **INSTITUTO DO CÉREBRO NO CAMPUS CENTRAL DA UFRN**

ASSUNTO: PLANTA BAIXA DADO E VOZ - PAVIMENTO +1

PROCESSO SIPAC Nº	REQUISIÇÃO SIPAC Nº	ART Nº	PRANCHA Nº
		-	04/09
DATA: JANEIRO/2015	ESCALA(S): 1/50	DIGITALIZAÇÃO: -	

OBSERVAÇÕES:
DÚVIDAS SOBRE O PROJETO: - UFRN/SIN - 3215-3162/R213

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS – PROIBIDA QUALQUER MODIFICAÇÃO OU REPRODUÇÃO, NO TODO OU EM PARTE, SEM PRÉVIO CONSENTIMENTO DOS AUTORES, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 9.610/98.

Formato: A0

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT